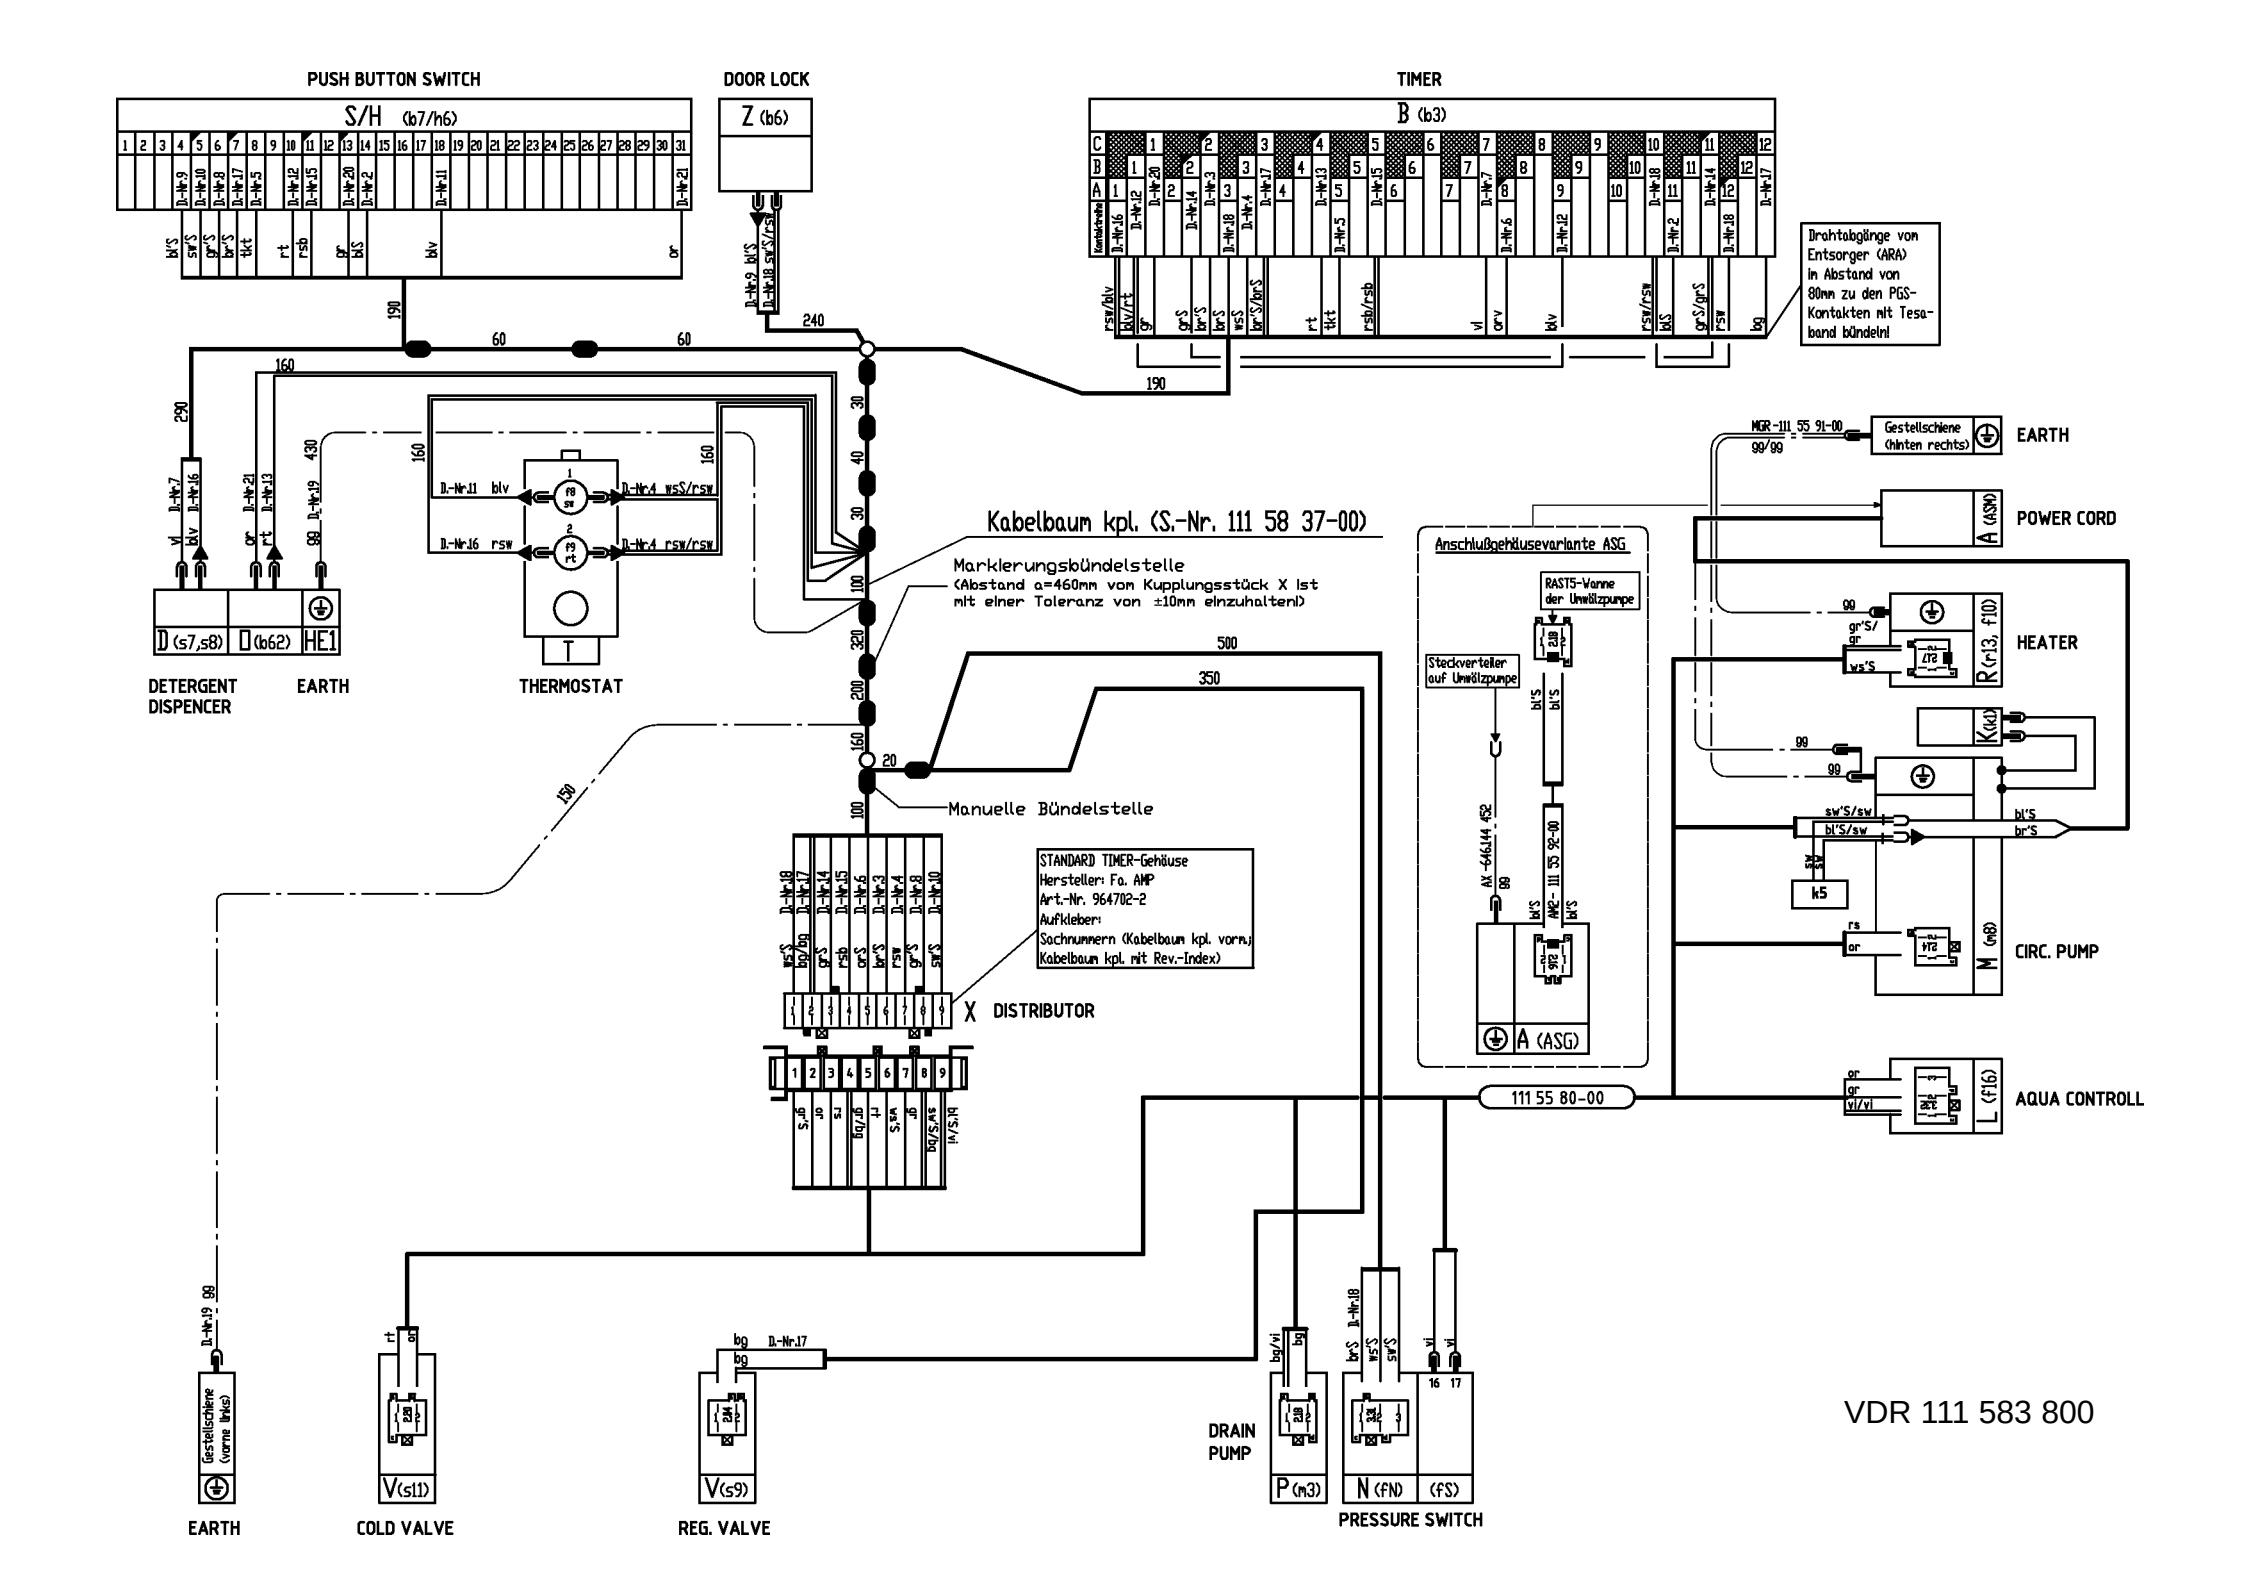
PUSH BUTTON SWITCH
S/H (b7/h6)
DOOR LOCK
Z (b6)
TIMER
B (b3)
Drahtabgänge vom Entsorger (ARA) in Abstand von 80mm zu den PGS-Kontakten mit Tesa-band bündeln!
Kabelbaum kpl. (S.-Nr. 111 58 37-00)
Markierungsbündelstelle
(Abstand a=460mm vom Kupplungsstück X ist mit einer Toleranz von ±10mm einzuhalten!)
Manuelle Bündelstelle
Anschlußgehäusevariante ASG
RAST5-Wanne der Umwälzpumpe
Steckverteiler auf Umwälzpumpe
STANDARD TIMER-Gehäuse
Hersteller: Fa. AMP
Art.-Nr. 964702-2
Aufkleber:
Sachnummern (Kabelbaum kpl. vorn,
Kabelbaum kpl. mit Rev.-Index)
X DISTRIBUTOR
111 55 80-00
EARTH
POWER CORD
HEATER
CIRC. PUMP
AQUA CONTROLL
DETERGENT DISPENCER
EARTH
THERMOSTAT
EARTH
COLD VALVE
REG. VALVE
DRAIN PUMP
PRESSURE SWITCH
VDR 111 583 800