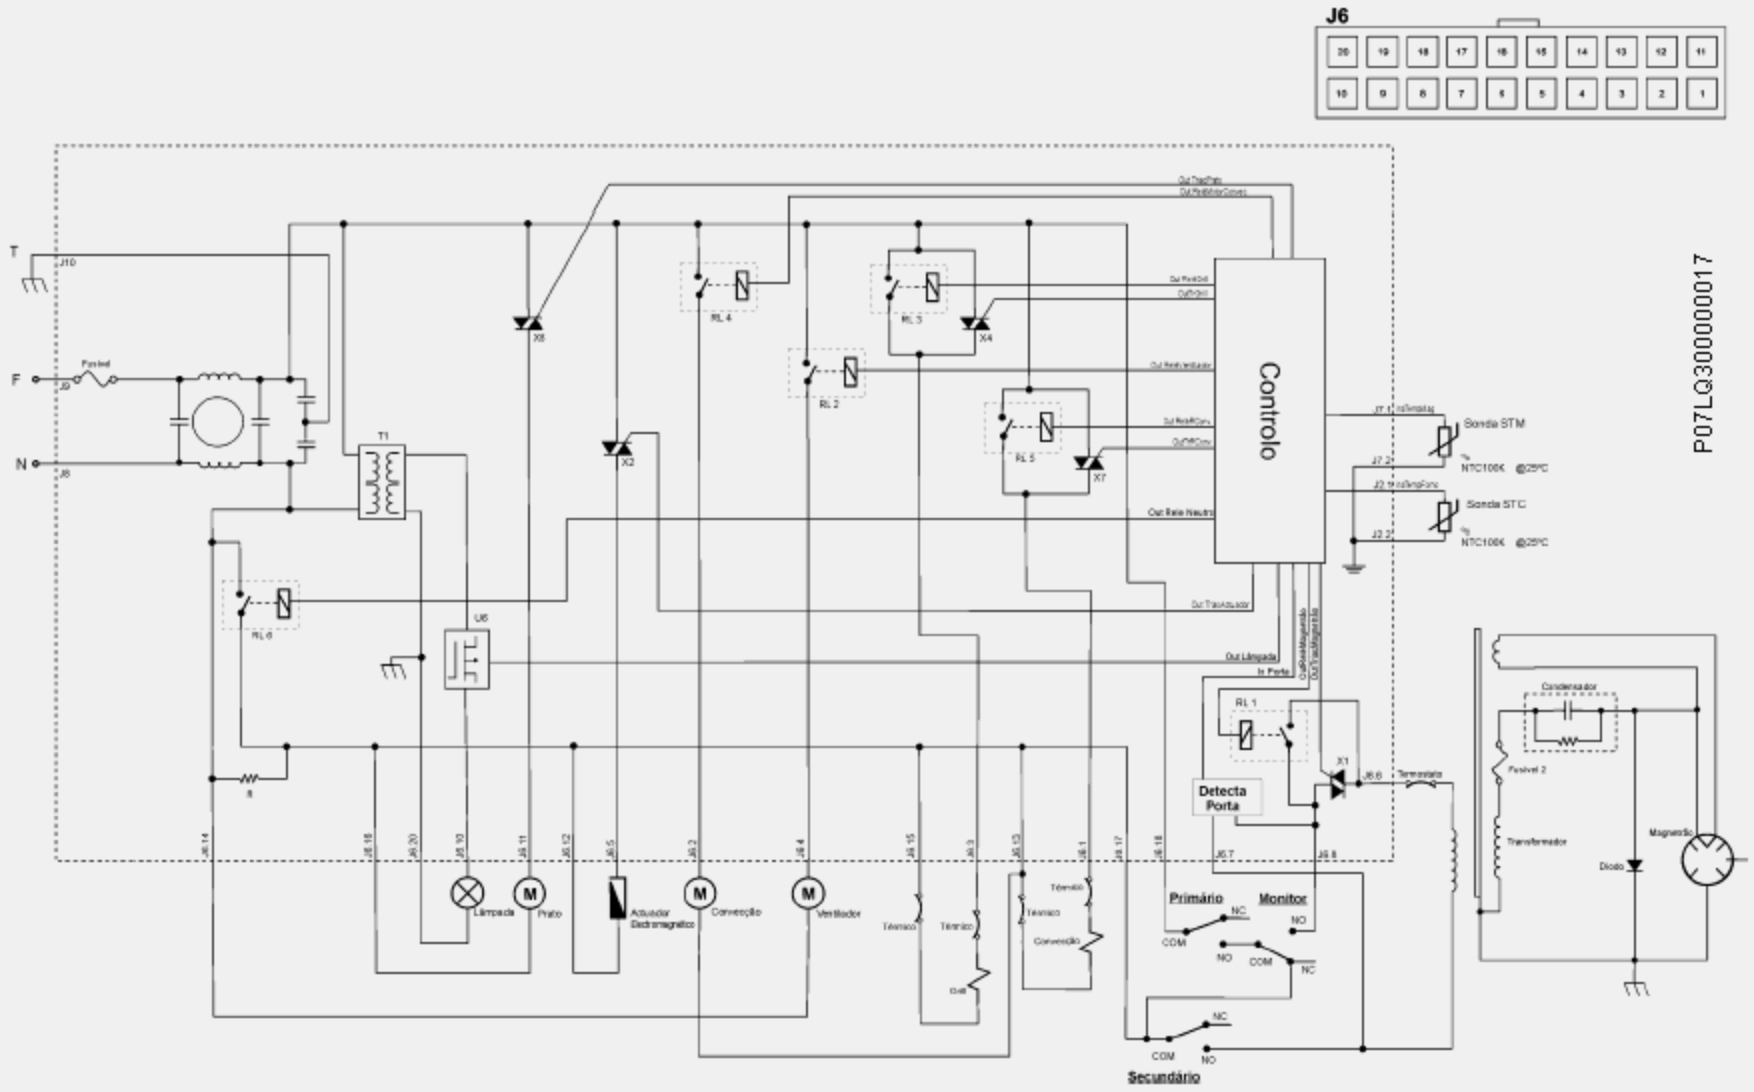
J6
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
P07LQ3000000017
T
J10
F
J9
N
J8
Fusível
T1
X8
X2
RL 4
RL 3
X4
RL 2
RL 5
X7
Controlo
Sonda STM
NTC100K @25ºC
Sonda STC
NTC100K @25ºC
RL 6
U6
RL 1
X1
Detecta Porta
Condensador
Fusível 2
Transformador
Magnetrão
Díodo
Lâmpada
Prato
Actuador Electromagnético
Convecção
Ventilador
Térmico
Primário
Monitor
Secundário
COM
NO
NC